



水務署  
Water Supplies Department

總部 Headquarters

香港灣仔告士打道七號入境事務大樓 48 樓

48/F, Immigration Tower, 7 Gloucester Road, Wan Chai, Hong Kong

本署檔號 : (24) in WSD 3318/50 Pt. 9  
Our ref.  
來函檔號 :  
Your ref.

電話 : 2829 4355  
Tel.  
傳真 : 2824 0578  
Fax.

致：所有持牌水喉匠及認可人士

## 水務署通函第10/2024號

### 啟用不銹鋼食水水管系統的簡化沖洗規程

本通函公布了啟用不銹鋼食水水管系統<sup>1</sup>的簡化沖洗規程。

#### 簡化沖洗規程

2. 由於不銹鋼水管及配件釋出的金屬含量較低，水務署就使用不銹鋼食水水管系統已制定簡化沖洗規程，其包括以下主要步驟（詳情請參閱**附錄 I**）：

- (i) 用自來水沖洗20分鐘，以清除任何建築物碎片、異物/顆粒和/或污垢；
- (ii) 用自來水浸泡24小時；
- (iii) 用自來水沖洗最少2分鐘；
- (iv) 以50 ppm次氯酸鹽溶液消毒1小時或以30 ppm次氯酸鹽溶液消毒24小時；
- (v) 在進行細菌參數測試之前，先用自來水簡單沖洗；
- (vi) 收集水樣本進行游離餘氯現場檢測；
- (vii) 收集水樣本以測試細菌參數；
- (viii) 用自來水充分沖洗並靜水6小時；以及
- (ix) 根據食水供水系統驗收的取樣規程<sup>2</sup>收集靜水樣本進行化學、物理（不含游離餘氯）及金屬參數測試。

3. 上述的簡化沖洗規程是目前啟用食水水管系統沖洗規程的另一選擇。如果工程倡議人或其負責的持牌水喉匠選擇採用簡化沖洗規程，應在提交表格

<sup>1</sup> 該系統指使用了 (i) 不銹鋼及/或球墨鑄鐵管和配件組成的上水管和下水管；及(ii)其餘部分為不銹鋼水管和配件的食水內部供水設備。

<sup>2</sup> 參見《申請供水指引》附錄19(B)

WWO 46 第四部分時附上竣工表格WWO 1149，並須取得水務監督的同意。此外，負責的持牌水喉匠應在收到表格WWO 46第五部分（甲部）後，向水務監督提交**附錄 II**的簡化沖洗記錄，以取代《申請供水指引》的附錄18或18A。

#### 生效日期

4. 上述安排將即時生效。

#### 查詢

5. 如有疑問，請致電2829 4726向本署的工程師／技術支援(3)查詢。

水務監督

（陳志遠 代行）

二零二四年十二月二十四日


附件

副本存：

房屋署 (經辦人: 高級經理/品質管理)  
屋宇署  
建築署  
消防處  
香港房屋協會  
香港建築師學會  
香港工程師學會  
香港測量師學會  
英國特許水務工程師學會—香港分會  
香港水喉潔具業商會有限公司  
香港持牌水務專業學會  
香港水務專業協會有限公司  
香港給排水學會有限公司  
水務技術同學會  
香港註冊消防工程公司商會有限公司  
香港地產建設商會  
香港建造商會有限公司  
香港建築業承建商聯會有限公司  
香港機電工程商聯會  
承建商授權簽署人協會有限公司  
註冊小型工程承建商簽署人協會有限公司  
香港註冊承建商商會有限公司  
香港專業教育學院  
建造業議會香港建造學院  
香港持牌水喉匠總會有限公司  
香港都會大學李嘉誠專業進修學院  
機電工程協會(香港)有限公司  
管藝坊(國際)有限公司  
香港水務安全學會  
香港喉管從業員總會

WSD 3318/15/8

# 啟用不銹鋼食水管系統<sup>1</sup>的簡化沖洗規程

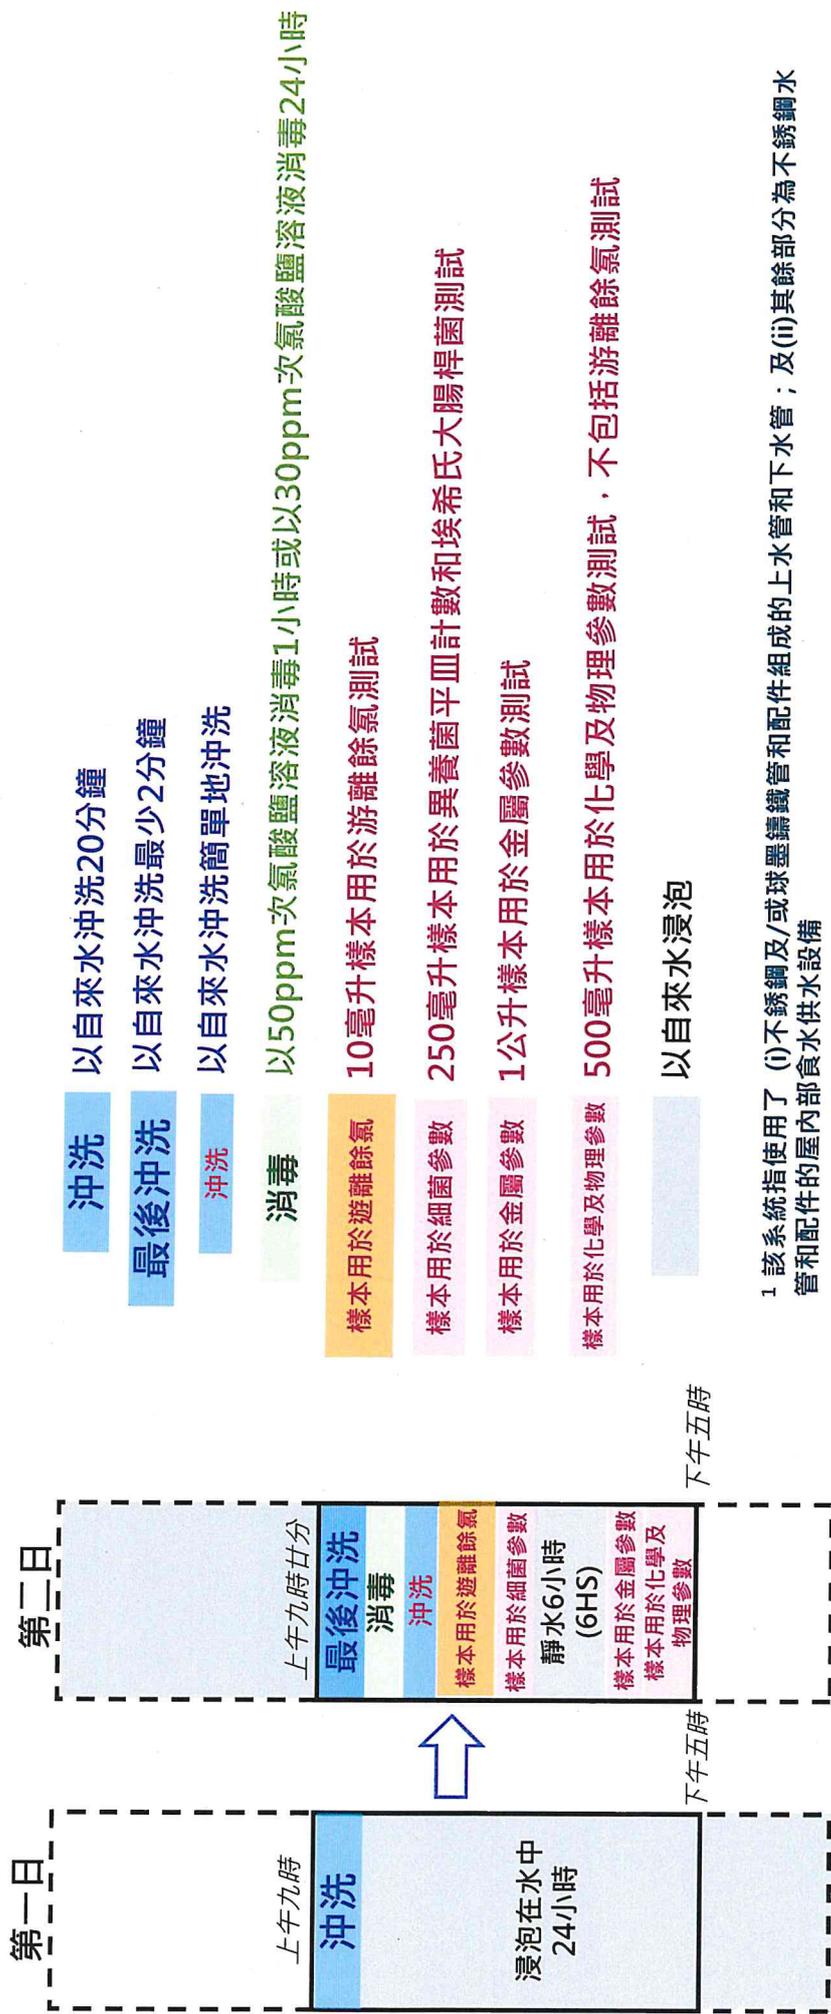

<sup>1</sup> 該系統指使用了 (i)不銹鋼及/或球墨鑄鐵管和配件組成的上水管和下水管；及(ii)其餘部分為不銹鋼水管和配件的屋內部食水供水設備

### 啟用不銹鋼食水水管系統簡化沖洗記錄

(新建築物類型，每層樓需要一份記錄)

(村屋類型，每間村屋只需一份記錄)

申請類型： \*新建築物 / 村屋

ASN： \_\_\_\_\_

新水管工程地點： \_\_\_\_\_

上述水管工程已進行簡化沖洗如下：

樓層†	日期	步驟	開始時間	結束時間
		用自來水徹底沖洗所有飲用水水龍頭至少 20 分鐘		
		用自來水浸泡至少 24 小時		
		最後用自來水在所有飲用水水龍頭徹底沖洗至少 2 分鐘		

持牌水喉匠應注意所有過濾器（如果安裝在飲用水水龍頭上）必須在進行簡化沖洗前拆下。

重新測試前額外簡化沖洗記錄（如適用）：

樓層†	日期	步驟	開始時間	結束時間
		用自來水徹底沖洗所有飲用水水龍頭至少 20 分鐘		
		用自來水浸泡至少 24 小時		
		最後用自來水在所有飲用水水龍頭徹底沖洗至少 2 分鐘		

† 上述樓層水錶讀數記錄詳情如下：

儀表編號							
簡化沖洗開始前的讀數							
簡化沖洗結束後的讀數							
儀表編號							
簡化沖洗開始前的讀數							
簡化沖洗結束後的讀數							
儀表編號							
簡化沖洗開始前的讀數							
簡化沖洗結束後的讀數							

持牌水喉匠簽署

中文全名

持牌水喉匠牌照號碼

日期

\* 刪除如不適用

† 適用於新建築物